



# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 1551/2021

**INDICO À MESA**, nos termos regimentais, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Dr. Eduardo Boigues Queroz, para que tome providências junto ao **PROCON** Municipal, visando notificar a Empresa EDP Bandeirantes S/A, para que elimine o excesso de fios em desuso nos postes e o nivelamento dos fios, em todos os postes no Bairro Parque Piratininga I e Piratininga II- neste Município, segue anexas algumas fotos dos fios desnivelado e em desuso.

## JUSTIFICATIVA

A presente propositura versa sobre tema de interesse geral da população, com vistas a zelar pela guarda da Constituição, das leis e conservar o patrimônio público, bem como proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, nos exatos limites da competência atribuída ao ente público municipal pelo Artigo 23, especialmente os incisos I e VI, da Carta Magna.

É de responsabilidade da concessionária de energia elétrica a manutenção dos postes, além da responsabilidade de fiscalização de seu uso, caso a infraestrutura seja compartilhada com outras empresas, sem ônus ao Município


A exposição de fios e cabos suspensos de forma desordenada e em excesso causa poluição visual, além de insegurança à população e prejuízos aos negócios dos setores de comércio e serviços.

Assim, o uso correto do espaço público quanto ao posicionamento e ao alinhamento de todas as fiações e os equipamentos instalados nos postes da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, incluindo a observância às normas técnicas aplicáveis.


Plenário Vereador Maurício Alves Brás, em 07 de maio de 2021.

**Edson de Souza Moura**  
**Edson Moura**  
**Vereador - PL**



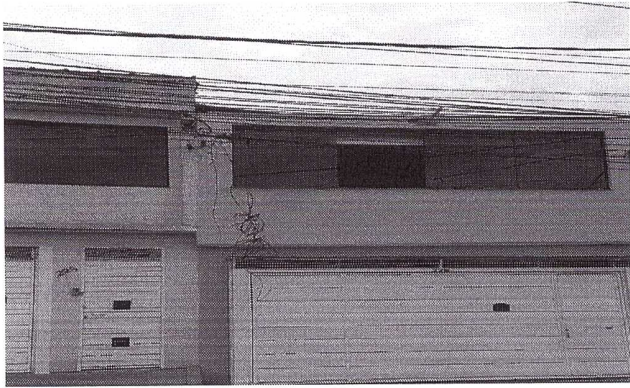

Rua Cruz e Souza n° 228

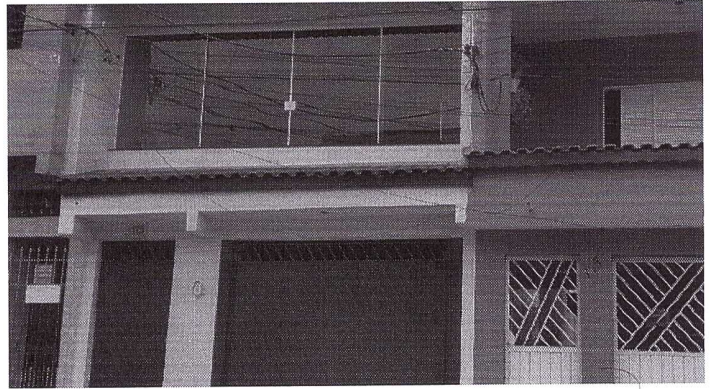

Rua Eça de Queiroz n° 175




Estrada São Joaquim da Barra n° 11




Rua Francisco Otaviano n° 38



Rua Mario Quintino n° 170

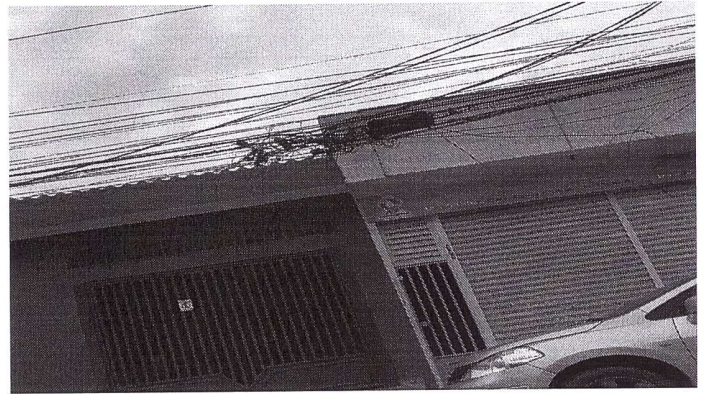

Rua Rubens Braga n° 198

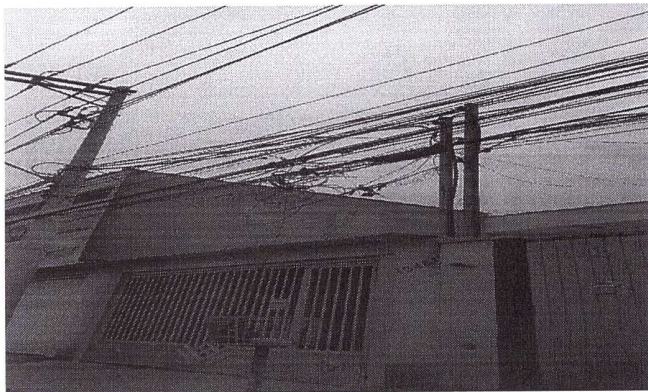

Landri Sales n° 1346



Rua João Cabral de Melo Neto n.º 16







Rua Adelino Fontoura n° 91




Rua Gomes Leal n° 63

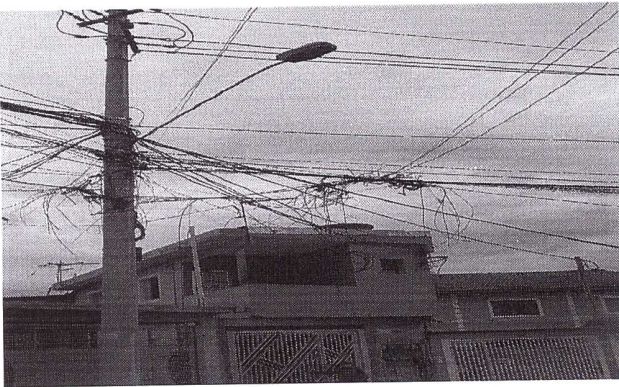


Rua Fernando Namora 632

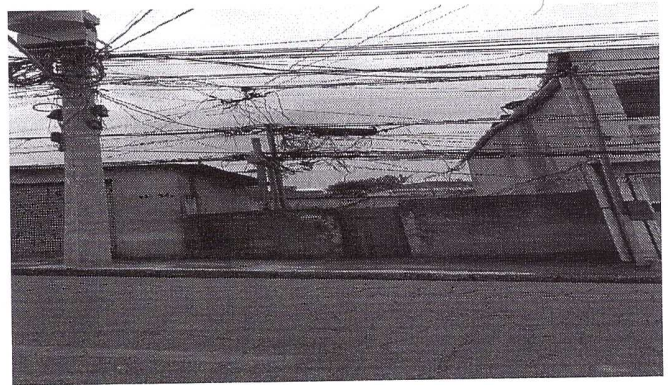


Rua Cesário Verde n° 36

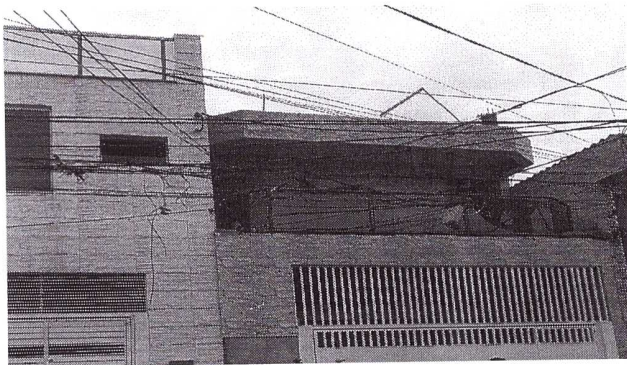

Rua Clarice Inspector n° 98

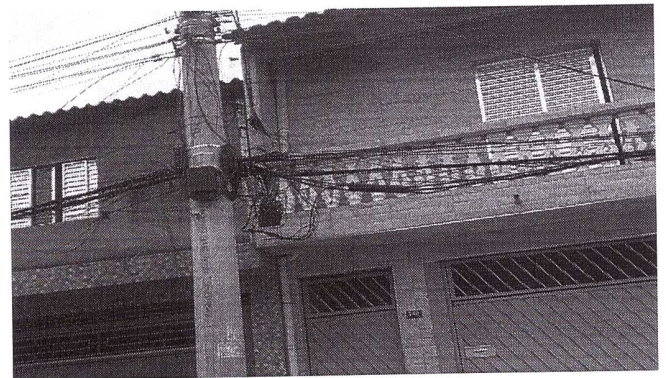

Rua Franklin Tavares n° 140

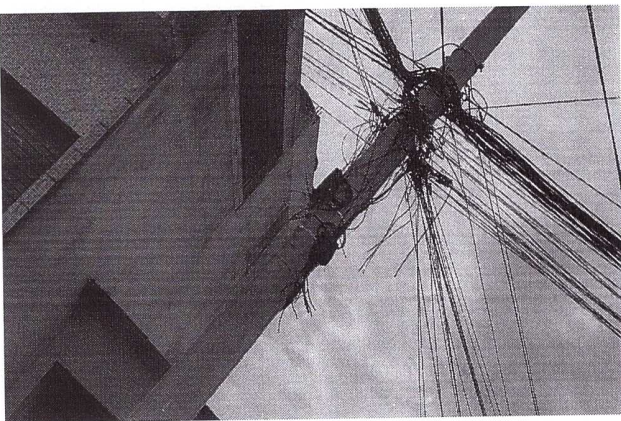

Rua Pompéia n° 3A




Rua Haroldo Campos n° 285






Rua Pedro Luiz Prereira, nº 172

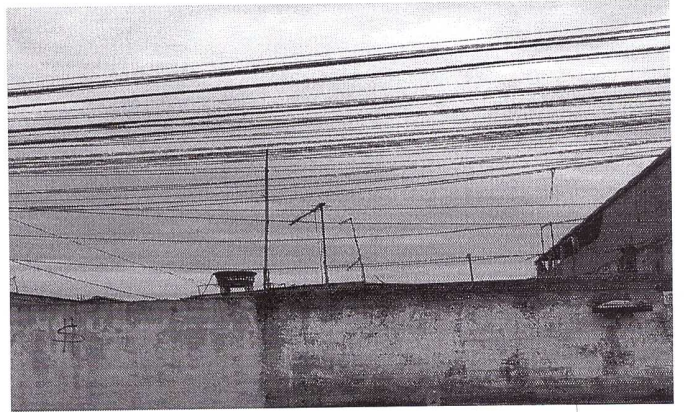


Estrada São Caetano do Sul nº 05

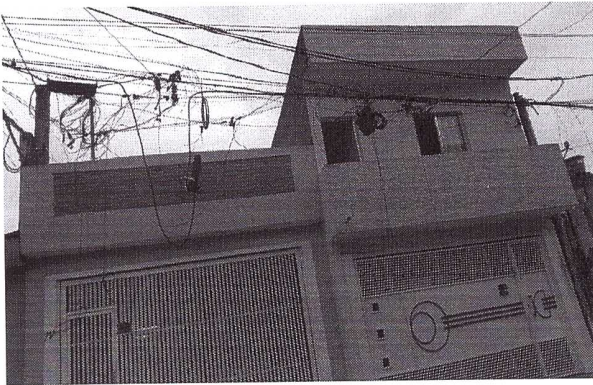


Rua Procópio Ferreira nº 71 A




Estrada Santo Expedito nº 1193

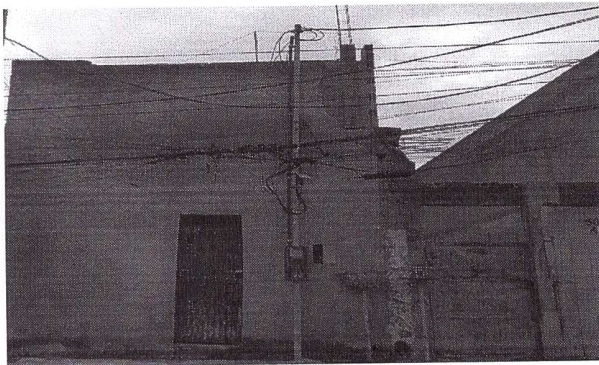

Rua Ana Plácido nº 50

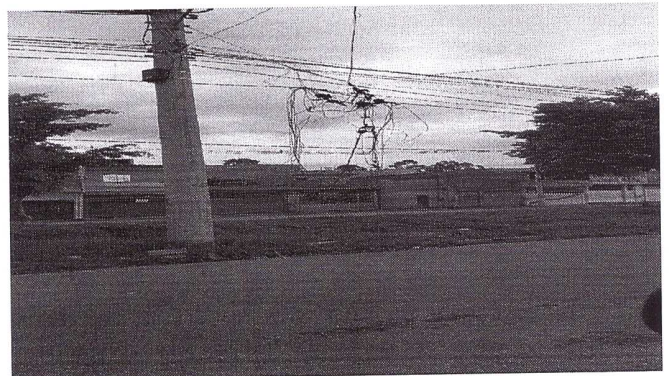

Rua Antero de Quental nº 69

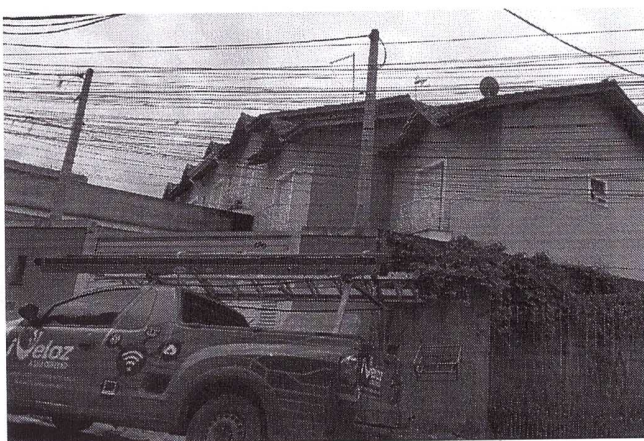


Rua Fialho de Almeida n.º 170



Rua Basilio da Gama 166





# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Itaquaquecetuba, 28 de abril de 2021.

**OFICIO Nº 1812021**

**gabinete 09**

**edsonmoura@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br**

**EDP BANDEIRANTES S/A**

**Infrarede elétrica**


Tem este por finalidade de reiterar o ofício 0134/2021 encaminhado por este vereador pelo canal de atendimento infrarede em fevereiro de 2021, que teve como resposta a informação que os compartilhantes foram notificados, mais até o presente momento nenhuma ação foi feita na localidade no sentido de resolver a situação, continua os fios desnivelados e fios em desuso caídos, tornando o local além de inseguro, com uma característica de desleixo por parte da Municipalidade, solicito que as providências sejam tomadas no sentido de resolver a situação

Certo de poder contar com a atenção de V. Senhoria. antecipadamente agradeço, reiterando protestos de estima e elevada consideração.

*Edson*  
**Edson de Souza Moura**  
**Edson Moura**  
**Vereador – PL**



gabinete 4646-4539  
cel 99780-1871



# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Itaquaquecetuba 23 de fevereiro de 2021.


OFICIO N° 0134/2021  
Gabinete 09  
edsonmoura@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br  
EDP Bandeirantes de Energia  
Gerencia Operacional

Considerando -se que a Lei 3262 de 12 de novembro de 2015, Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica do Município de Itaquaquecetuba a RETIRADA e ALINHAMENTO dos fios inutilizados e a notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabamentos e da outras providências.

Tem este por finalidade vir à presença de V. Senhoria no sentido de providencie junto as empresas que prestam serviços de telefonia, Tv a cabo, internet e demais prestadoras de serviços que utilizam os postes como suporte de seus cabamentos no Município, realizem o **ALINHAMENTO e RETIRADA DOS FIOS INUTILIZADOS** em toda extensão das seguintes vias seguintes vias do Parque Piratininga:

*Rua Pedro Luiz Pereira, Rua Pinheiro Chagas, Estrada São Caetano do Sul, Rua Procópio Ferreira, Rua Evaristo da Veiga, Estrada Santo Expedito, Rua Arthur de Oliveira, Rua Ana Placido, Rua Araújo do Porto Alegre, Rua Almeida Garret, Rua Carlos Drumont de Andrade, Rua Atero de Quintal, Rua Fialho de Almeida, Rua Basílio da Gama, Rua Cecília Meireles, Rua Alberto de Oliveira, Rua Adelino Fontoura, Rua Augusto dos Anjos, Rua Fernando Pessoa, Rua Bernado Guimarães, Rua Gomes Leal, Rua Fernando Namora, Rua Cesário Verde, Rua Camilo Peçanha, Rua França Junior, Rua Clarice Lispector, Rua Franklin Tavares, Rua Cruz e Souza, Rua Eça de Quwiroz, Rua João Cabral de Melo, Rua Pompéia, Rua Haroldo Campo, Estrada São Joaquim da Barra, Rua Ladri Salles, Rua Oliveira Martins, Rua Joaquim Caetano, Rua Francisco Otaviano, Rua Mario Quintino, Rua Rubens Braga e Rua Mario de Sá Cordeiro*

Vale ressaltar que foi feita troca de postes por uma empresa terceirizada pela EDP Bandeirantes chamada ROTARY, no bairro e que a referida empresa deixou os fios na sua maioria ficaram desalinhados causando uma grande poluição visual e representa ainda expõe as pessoas ao perigo pelo fato dos fios ficarem pendurados, solicitamos que seja tomadas as providências cabíveis em caráter de urgência.

  
Edson de Souza Moura  
Edson Moura  
Vereador – PL

gabinete 4646-4539



## RES: Manutenção fios pendurados



**Remetente** Infrarede Eletrica <infrarede.eletrica@edpbr.com.br>  
**Para** edsonmoura@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br  
<edsonmoura@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br>  
**Cc** Andreia Cristina De Souto Silva <andreia.silva@edpbr.com.br>, Moacyr Ferreira Junior  
<moacyr.junior@edpbr.com.br>  
**Data** 2021-02-25 20:11

Prezado, bom dia

Informamos que os compartilhantes foram notificados nesta data para providenciar regularização nos locais informados no Ofício.

Se precisar de mais esclarecimentos, não hesite em utilizar nossos canais de comunicação. Será uma satisfação atendê-lo!

Atenciosamente,



**Vania Winther**

DSCB – Backoffice do Atendimento

**Site:** <https://www.edponline.com.br/>

**Cadastre aqui sua fatura por e-mail:**



**Clientes Baixa Tensão Cadastre aqui sua fatura em débito automático:**



A EDP agradece o seu contato, o qual nos concede a oportunidade de melhoria contínua de nossos processos e serviços.

**De:** edsonmoura@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br [mailto:edsonmoura@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br]

**Enviada em:** quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021 14:50

**Para:** Infrarede Eletrica <infrarede.eletrica@edpbr.com.br>

**Assunto:** Manutenção fios pendurados