



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Requerimento Nº 91/2021

CONSIDERANDO que, nas Estrada São Caetano do Sul, Rua João Cabral de Melo Neto, Rua João Francisco Lisboa, Estrada da Água Chata, Rua Júlio Diniz e Rua Teófilo Braga no Parque Piratininga - ambas localizadas no Parque Piratininga, neste Município, foi realizada pela concessionária de Energia, através de empresa terceirizada a troca dos postes de energia elétrica para implantação do Sistema BT- Zero que trata-se Sistema de medição da EDP que segundo os técnicos é uma alternativa viável para o combate às perdas não técnicas de energia e é considerado também um sistema antifurto de energia elétrica(gato);

CONSIDERANDO que, a referida empresa contratada implantou o Sistema, colocando novos postes e redes no local, só que deixou em ambas as ruas os postes antigos, causando muitos transtornos para o Município e deixando o bairro com um aspecto horrível de abandono;

CONSIDERANDO que, desde já notificamos a empresa Bandeirantes para que tomasse providências através do ofício 192/2021 e indicações 1714 e 1776/2021, e nenhuma providência foi tomada pela empresa.

REQUEIRO À MESA, após observadas as formalidades regimentais que seja oficiado a Empresa Bandeirantes S/A no sentido que viabilize em caráter de urgência a Retirada dos postes inutilizados que ficaram nas vias acima citadas.

Requeiro que após deliberada seja enviado cópia da propositura para o Excelentíssimo Prefeito Municipal dr. Eduardo Boigues Queroz, ao Ilmo. Secretário Obras Municipal Ilmo. Sr. Marcelo Barbosa, para a ANEEL e para o Ministério Público de SP.



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

JUSTIFICATIVA

Vale ressaltar que em resposta aos ofícios a Bandeirantes comunicou através do canal Grandes Clientes, a desativação dos postes para o mês de agosto, só que até a presente data nenhuma providencia foi tomada, causando indignação para a população que reside na localidade que consideram que a referida empresa quer desfrutar das vantagens mais não fazem a sua parte quando o assunto se trata de deveres.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, 06 de dezembro de 2021.

Edson de Souza Moura

Vereador



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 1716/2021

INDICO À MESA, observadas as formalidades regimentais, para que seja oficiado a EDP Bandeirantes S.A, no sentido que providencie a retirada dos postes de energia elétrica desativados da Estrada Água Chata, Estrada São Caetano do Sul, Rua João Cabral de Melo Neto, Rua Júlio Diniz, João Francisco Lisboa e Rua Teófilo Braga, no bairro Parque Piratininga – Itaquaquecetuba – SP.

JUSTIFICATIVA

Vale ressaltar que devido à troca de postes por uma empresa terceirizada contratada pela EDP Bandeirantes, na execução do referido serviço deixou os postes antigos nos seguintes endereços mencionados abaixo, causando transtornos para os moradores do local, necessitando de providências urgentes.

Plenário Vereador Mauricio Alves Brás, em 24 de maio de 2021.


Edson de Souza Moura
Edson Moura
Vereador - PL


Encaminha Ofício 192 2021 - Indicações 1716

De Moacyr Ferreira Junior <moacyr.junior@edp.com>

Para legislativo@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br
<legislativo@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br>

Data 02/06/2021 16:25

 Ofício 192 2021 Ind 1716 EDP assinado.pdf (~1,4 MB)


 siscam_indicacao_n_1716_2021_documento_assinadoouou20i1q.pdf (~2,4 MB)

Prezados, boa tarde.

Em resposta ao OFÍCIO Nº 192/2021/DSP, indicação 1716/2021, temos a informar que, iremos concluir as desativações de postes, até o final do mês de agosto/2021.

Muito obrigado.

Atenciosamente,



Moacyr Ferreira Júnior

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.

DSCG-80 - Relacionamento com Cliente

☎: 55 11 9 7140-9725

CORRESPONDÊNCIA	
N.º	<u>88</u> / <u>2021</u>
RECEBI EM	<u>02</u> / <u>06</u> / <u>2021</u>



Eu sou o Moacyr,
seu analista EDP
Entre em contato



Regras que Salvam Vidas

COVID 19 **REGRAS QUE SALVAM VIDAS**

- 1 Medidas de higienização
- 2 Utilização de máscaras
- 3 Distanciamento mínimo
- 4 Comunicação imediata
- 5 Isolamento social

RE: Encaminha Ofício 198/2021/DSP - Indicações 1775 e 1800

De Grandes Clientes <grandescientes@edpbr.com.br>

Para legislativo@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br
<legislativo@camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br>

Data 07/06/2021 13:17

Prezado Cliente, boa tarde!



Informamos que direcionamos a sua solicitação para que a equipe de campo possam realizar a remoção do poste.

Em breve encaminharemos mais detalhes. A solicitação foi feita com o pedido de urgência visto o risco.

Protocolo de atendimento: 278828779

Se precisar de mais esclarecimentos, não hesite em utilizar nossos canais de comunicação. Será uma satisfação atendê-lo!

Atenciosamente,
Ingrid

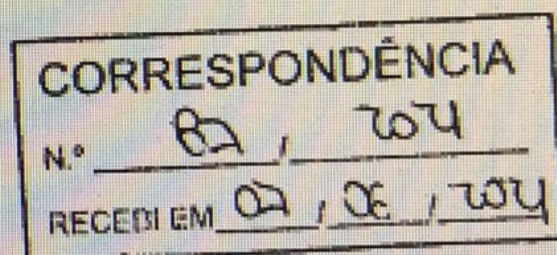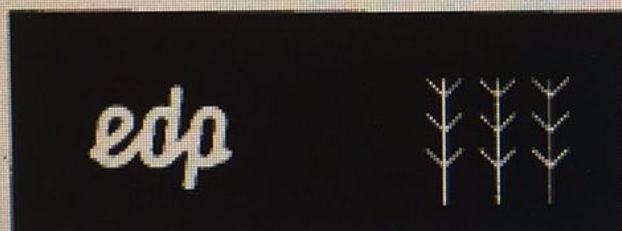

Site: <https://www.edponline.com.br/>

Cadastre aqui sua fatura por e-mail:



Clientes Baixa Tensão Cadastre aqui sua fatura em débito automático:



RE: Encaminha Ofício 198/2021/DSP - Indicações 1775 e 1800

De Grandes Clientes <grandescientes@edpbr.com.br>
Para legislativo@camaraítaquaquecetuba.sp.gov.br
<legislativo@camaraítaquaquecetuba.sp.gov.br>
Data 2021-06-10 16:27

Prezado Cliente, boa tarde!

Informamos o parecer:



Indicação 1800: Sobre a retirada de poste no meio da Rua no Centro de Itaquaquecetuba, onde o poste foi a Prefeitura mesmo quem instalou, o poste não contém rede da EDP-SP e não é da EDP-SP, só Câmara de Segurança da própria solicitante

Indicação 1775: Retirada de Poste, obra de BT-Zero, obra ainda em execução só pode ser retirado os postes antigos após a ligação dos Clientes no padrão BT-Zero. Sendo assim necessário aguardar a finalização deste serviço para retirarmos o poste.

Protocolo de atendimento: 279114575

Se precisar de mais esclarecimentos, não hesite em utilizar nossos canais de comunicação. Será uma satisfação atendê-lo!

Atenciosamente,
Ingrid

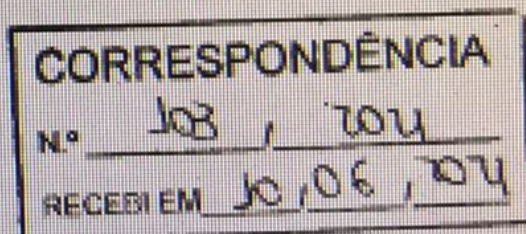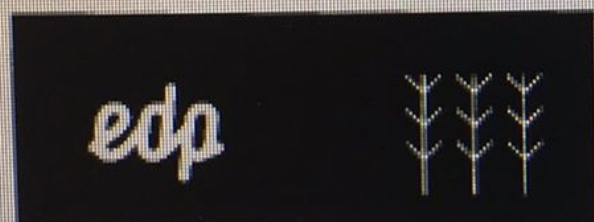

Site: <https://www.edponline.com.br/>

Cadastre aqui sua fatura por e-mail:



Clientes Baixa Tensão Cadastre aqui sua fatura em débito automático:

